



**PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0401/01/2007**

ORYGINAL

Wyrób / product: **Preparat: Dyka Lubricant (GRIFFON P-20)**

Zawierający / containing: mieszaninę kwasów tłuszczowych z wodą, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty bezpieczeństwa wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

BISON INTERNATIONAL  
 NL 4460 AD Goes, P.O. Box 160  
 NL+4462 EW Goes, Dr A.F. Philipsstraat 9, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BISON INTERNATIONAL  
 5731 HR Mierlo, Industrieweg 36  
 Postbus 20, 5730 AA Mierlo, Holandia



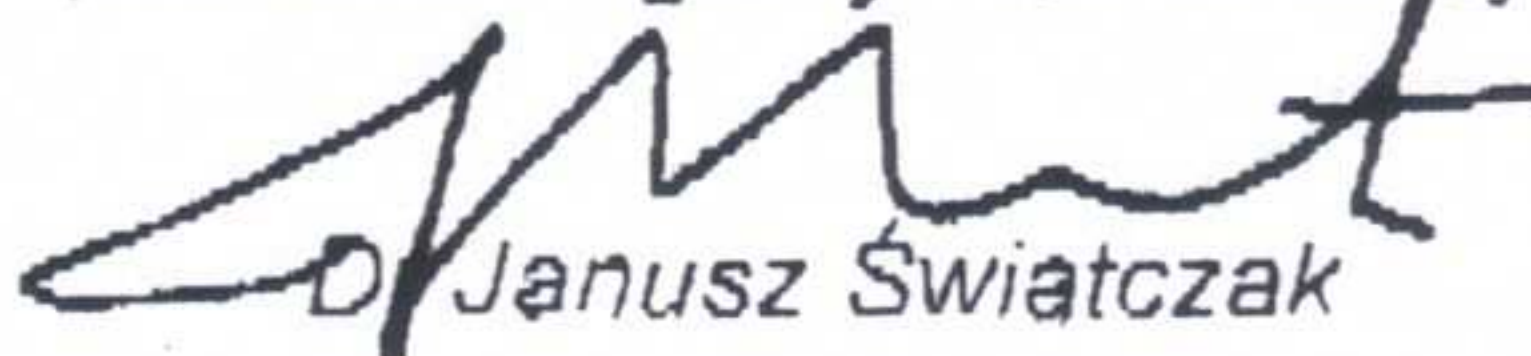
Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-10-04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
 The certificate loses its validity after 2012-10-04  
 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 października 2007

The date of issue of the certificate: 4th October 2007

Kierownik  
 Zakładu Higieny Komunalnej

  
 Dr. Janusz Świątczak